

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Каспийске"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССRU.0001.513172, дата внесения в реестр 13.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Врач-эпидемиолог
Магомедова У.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02193 от 27.11.2023

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Советская, 2*
Дата и время получения образца(ов): *24.11.2023 10:30*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *24.11.2023-27.11.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Основание для испытания: *План СГМ*
Особые условия окружающей среды (при необходимости): -
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *с. Ахты, ул. Самура, 21*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АСП «Сельсовет Ахтынский»*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Помощник врача по ОГ Дагларова М. М.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 36861-12*
Дата и время отбора образца(ов): *23.11.2023 11:35*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: *Пластиковая емкость*
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.


1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 02193.16.23


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Нитраты (NO_3^-)	менее 0,1	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (п.9 Метод Д)
2	Нитриты (NO_2^-)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 (п.6 Метод Б)
3	Перманганатная окисляемость	$0,45 \pm 0,09$	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
4	Хлориды (Cl^-)	$5,00 \pm 0,75$	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 (п.2)
5	Жесткость общая	$5,80 \pm 0,87$	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
6	Сульфаты (SO_4^{2-})	$88,800 \pm 7,992$	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-2012 (п.4)
7	Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Запах	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Цветность	менее 5	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
11	Привкус	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	5,8	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Закиева А.А.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Хавчаева Аделина Аздаровна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Биолог Мугадова М.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 516470623


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) 0С	21	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.; Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	 

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом. сан. врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

 Тариев Г.М.
22.09.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 51642 от 22.09.2023г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *20.09.2023 16:30*
Дата осуществления лабораторной деятельности: *20.09.2023-22.09.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Основание для испытания: *План СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН*
Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с. Ахты (с водопроводного крана в парке В.Эмирсва)*
Координаты стационарной точки: *С.Ш.41°, 45', 18''; В.Д.47°, 04', 25''*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»*
Дата и время отбора образца(ов): *20.09.2023 12:15*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка:-
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	13	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU 511161, дата внесения в реестр 28.02.2017



СВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Гариев Г.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 08812 от 26.08.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49-В

Наименование и контактные данные заказчика: ГО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая централизованного водоснабжения

Дата и время получения образца(ов): 24.08.2021 15:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 24.08.2021-26.08.2021

Цель отбора: СГМ

Основание для испытания: План СГМ

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Объект, где производился отбор образца(ов): РД, Ахтынский район, с.Ахты, около МКОУ АСОШ №2 им. В.Эмирова, ул.А.Байрамова, 8 (с водопроводного крана)

Координаты стационарной точки: С.Ш.41°, 46', 66"; В.Д.41°, 45', 52"

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата и время отбора образца(ов): 24.08.2021 10:00

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка:-

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – указана в таблице результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 088120521

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 088120521 - Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Окисляемость перманганатная	0,44 ± 0,09	мгО ₂ /дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
2	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-16
3	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-16
4	Жесткость общая	5,1 ± 0,8	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Нитраты (по NO ₃)	2,6 ± 0,4	мг/дм ³	не более 45	ГОСТ 33045-14
6	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 33045-2014
7	Сульфаты	57,6 ± 4,6	мг/дм ³	не более 500	ГОСТ 31940-12
8	Хлориды	7,8 ± 1,2	мг/дм ³	не более 350	ГОСТ 4245-72
9	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014
10	Железо	менее 0,1	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
11	pH	7,6 ± 0,2	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
12	Цветность	1,0 ± 0,3	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
13	Мутность	1,2 ± 0,2	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр	0	3537	С-АГ/11-05-2021/62523547	10.05.2022
2	фотометр	0	1284	С-АГ/11-05-2021/62523542	10.05.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующего лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-Сура Миркеримовна	

Код образца (пробы): 088120621

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 088120621 - Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	не доп.	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	не доп.	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	9	КОЕ в 1 мл	50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом. сан. врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



Тариев Г.М.

27.07.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 09916 от 27.07.2023г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *25.07.2023 13:00*

Дата осуществления лабораторной деятельности: *25.07.2023-27.07.2023*

Цель отбора: *СГМ*

Основание для испытания: *План СГМ*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН*

Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с.Ахты, ул. Самура, 21 (с водопроводного крана во дворе частного дома)*

Координаты стационарной точки: *С.Ш.41°, 47', 29''; В.Д.47°, 72', 08''*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

Дата и время отбора образца(ов): *25.07.2023 09:55*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка:-

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 099160523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Запах при 20 °С	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	7,7 ± 1,1	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	0,012	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	9,1 ± 1,3	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,81 ± 0,16	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	50,4 ± 4,5	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	1,0 ± 0,2	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,06	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	5,0 ± 0,7	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующей лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	

Код образца (пробы): 099160623

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	25	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


Тариев Г.М.
10.04.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02085 от 10.04.2023г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ » АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0504005047, ОГРН 1030500604705, 368730, Республика Дагестан, Ахтынский район, Ахтынский с/с, с. Ахты.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: **Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В**

Дата и время получения образца(ов): **07.04.2023г. 14ч. 00мин.**

Даты осуществления лабораторной деятельности: **07.04.2023 – 10.04.2023 г.**

Цель отбора: **По договору.**

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: **Договор № 16, от 07.04.2023г.**

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): **АСП, Ахтынский район, с.Хкем. 368730, Республика Дагестан, Ахтынский район, Ахтынский с/с, с. Хкем.**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ » АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. 368730, Республика Дагестан, Ахтынский район, Ахтынский с/с, с. Ахты.**

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): **Помощник санитарного врача Дагларова М. М.**

НД на метод отбора образца(ов): **ГОСТ 31942 -2012г.**

Дата и время отбора образца(ов): **07.04.2023г. 09ч.40 мин.**

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – **указана в таблицах результатов испытаний**

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 020850623


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 020850623, Рег. №: 02085 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая - с.Хкем					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается (0)	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	18	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
и.о.заведующей бак.лаборатории ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте "Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте "Гаджиева Д.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ФФБУЗ « ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Мамедова М.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 020830523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 020830523, Рег. №: 02083 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая - с.Гдынк					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO_3^-)	$2,4 \pm 0,3$	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO_2^-)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl^-)	$7,7 \pm 1,1$	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	$0,32 \pm 0,06$	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO_4^{2-})	$36,0 \pm 3,2$	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)	Не обнаружено	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,05	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Водородный показатель (pH)	$7,4 \pm 0,2$	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
11	Жесткость общая	$5,4 \pm 0,8$	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
12	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
13	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр	0	3537	С-АГ/05-05-2022/159535597	04.05.2023
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 020830623


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 020830623, Рег. №: 02083 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая - с.Гдынк					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается (0)	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	11	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
и.о.заведующей бак.лаборатории ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте "Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте "Гаджиева Д.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ФФБУЗ « ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Мамедова М.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Каспийске"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.513172, дата внесения в реестр 13.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Врач-эпидемиолог
Магомедова У.М.

М.П. 21.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01832 от 21.10.2023

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Советская, 2*
Дата и время получения образца(ов): *19.10.2023 16:30*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *19.10.2023-21.10.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Основание для испытания: *План СГМ*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *с. Ахты, ул. Самура, 21*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *Администрация СП «Сельсовет Ахтынский»*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Помощник санитарного врача Дагларова М. М.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *18.10.2023 17:00*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: *Пластиковая емкость*
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.


1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 01832.16.23

Физико-химические испытания

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Нитраты (NO_3^-)	менее 0,1	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (п.9 Метод Д)
2	Нитриты (NO_2^-)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 (п.6 Метод Б)
3	Перманганатная окисляемость	$0,38 \pm 0,08$	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
4	Хлориды (Cl^-)	$3,0 \pm 0,5$	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 (п.2)
5	Жесткость общая	$4,8 \pm 0,7$	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
6	Сульфаты (SO_4^{2-})	$112,8 \pm 10,2$	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-2012 (п.4)
7	Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Цветность	менее 5	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
11	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	$2,4 \pm 0,5$	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	304	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Закиева А.А.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Хавчаева Аделина Аздаровна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Биолог Мугаfoва М.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Тариев Г.М.
22.05.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 07194 от 22.05.2023г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *18.05.2023 15:00*
Дата осуществления лабораторной деятельности: *18.05.2023-22.05.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Основание для испытания: *План СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН*
Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с.Ахты, ул. Самура, 21 (с водопроводного крана во дворе частного дома)*
Координаты стационарной точки: *С.Ш. 41°, 47', 29''; В.Д. 47°, 72', 08''*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

Дата и время отбора образца(ов): *18.05.2023 08:15*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка:-

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 071940523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Запах при 20 °С	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	7,7 ± 1,1	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	0,012	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	9,1 ± 1,3	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,81 ± 0,16	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	50,4 ± 4,5	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	1,0 ± 0,2	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,06	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	5,0 ± 0,7	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующей лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	

Код образца (пробы): 071940623


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	49	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Тариев Г.М.

22.05.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 07195 от 22.05.2023г.

Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В
Дата и время получения образца(ов): 18.05.2023 15:00
Дата осуществления лабораторной деятельности: 18.05.2023-22.05.2023
Цель отбора: СГМ
Основание для испытания: План СГМ
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Объект, где производился отбор образца(ов): РД, Ахтынский район, с. Ахты (с водопроводного крана в парке Т. Хрюгского)
Координаты стационарной точки: С.Ш. 41°, 48', 54''; В.Д. 47°, 10', 06''
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Пом. сан. врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата и время отбора образца(ов): 18.05.2023 08:30

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка:-

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 071950523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Запах при 20 °С	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO_3^-)	$5,8 \pm 0,9$	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO_2^-)	0,006	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl^-)	$5,9 \pm 0,9$	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	$0,68 \pm 0,13$	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO_4^{2-})	$45,6 \pm 4,1$	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	$2,0 \pm 0,6$	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,06	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	$5,0 \pm 0,7$	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Биолог сан.гиг.лаб.ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	Подпись
Ф.И.О. заведующей лаборатории	
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	Подпись

Код образца (пробы): 071950623

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	48	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Биолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	Подпись
Лаборант бак.лаб. ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Пом.сан.врача ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте»

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ:
Тариев Г.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 09065 от 07.07.2022

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49-В

Наименование и контактные данные заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая централизованного водоснабжения, водоем I категории в ЗСО

Дата и время получения образца(ов): 05.07.2022 14:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 05.07.2022-07.07.2022

Цель отбора: Плановый по дополнительному графику на форму №30

Основание для испытания: План-график за 2022г.

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): -

Объект, где производился отбор образца(ов): РД, Ахтынский район с.Ахты, водопровод «Ахты-Лекедере» (с крана)

Координаты стационарной точки: С.Ш.41°, 53', 17''; В.Д.47°, 48', 12''

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Пом.эпидемиолога фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе» Магомедова Д.Б.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата и время отбора образца(ов): 05.07.2022 09:30

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.


1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 090650622


Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 090650622 – водозабор водопровода «Ахты-Лекедере»					
1	V.cholerae	Не обнаружено	в 1 дм ³	Не допускается	МУК 4.2.3745-22
2	Вибрионы (род Vibrio)	Не обнаружено	в 1 дм ³	Не допускается	МУК 4.2.3745-22

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Алиммирзоева Р	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом. сан. врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: МУК 4.2.3745-22 не включен в утвержденную область аккредитации.


Конец протокола.

Код образца (пробы): 090650622


Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 090650622 – водозабор водопровода «Ахты-Лекедере»					
1	V.cholerae	Не обнаружено	в 1 дм ³	Не допускается	МУК 4.2.3745-22
2	Вибрионы (род Vibrio)	Не обнаружено	в 1 дм ³	Не допускается	МУК 4.2.3745-22

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Алимирзоева Р	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: МУК 4.2.3745-22 не включен в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

01.03.2023г.

Тариев Г.М.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01071 от 01.03.2023

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *27.02.2023 15:00*
Дата осуществления лабораторной деятельности: *27.02.2023-01.03.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Основание для испытания: *План СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН*
Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с.Ахты, ул. Самура, 21 (с водопроводного крана во дворе частного дома)*
Координаты стационарной точки: *С.Ш. 41°, 47', 29''; В.Д. 47°, 72', 08''*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

Дата и время отбора образца(ов): *27.02.2023 11:30*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка:-

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 010710523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	3,0 ± 0,4	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	11,1 ± 1,7	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,32 ± 0,06	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	55 ± 5	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,06	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Водородный показатель (рН)	7,5 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
11	Жесткость общая	5,6 ± 0,8	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
12	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	рН-метр	0	3537	С-АГ/05-05-2022/159535597	04.05.2023
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующей лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	

Код образца (пробы): 010710623


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом.сан.врача ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


09.03.2023г. Тариев Г.М.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01280 от 09.03.2023

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *06.03.2023 13:00*
Дата осуществления лабораторной деятельности: *06.03.2023-09.03.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Основание для испытания: *План СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ" АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*
Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с. Ахты, ул. Ленина (с водопроводного крана возле моста)*
Координаты стационарной точки: *С.Ш. 41°, 19', 00''; В.Д. 47°, 37', 11''*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом. сан. врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*
Дата и время отбора образца(ов): *06.03.2023 11:00*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка:-
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	3,4 ± 0,5	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	9,9 ± 1,5	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,32 ± 0,06	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	50,4 ± 4,5	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,07	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Водородный показатель (рН)	7,4 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
11	Жесткость общая	5,4 ± 0,8	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
12	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	рН-метр	0	3537	С-АГ/05-05-2022/159535597	04.05.2023
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующей лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	

Код образца (пробы): 012800623


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	12	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом.сан.врача ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации
Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, Руководитель ИЛЦ



Тариев Г.М.

10.04.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02084 от 10.04.2023г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ » АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0504005047, ОГРН 1030500604705,
368730, Республика Дагестан, Ахтынский район, Ахтынский с/с, с. Ахты.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В

Дата и время получения образца(ов): 07.04.2023г. 14ч. 00мин.

Даты осуществления лабораторной деятельности: 07.04.2023 – 10.04.2023 г.

Цель отбора: По договору.

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: Договор № 16, от 07.04.2023г.

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): АСП, Ахтынский район, с.Ахты.

368730, Республика Дагестан, Ахтынский район, Ахтынский с/с, с. Ахты.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ » АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

368730, Республика Дагестан, Ахтынский район, Ахтынский с/с, с. Ахты.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Помощник санитарного врача Дагларова М. М.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942 -2012г.

Дата и время отбора образца(ов): 07.04.2023г. 09ч.40 мин.

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 020840623

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 020840623, Рег. №: 02084 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая - с Ахты					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается (0)	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	14	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
и.о.заведующей бак.лаборатории ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте" "Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте" Гаджиева Д.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Мамедова М.А. Ф/л ФФБУЗ « ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Мамедова М.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Гариев Г.М.

27.07.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 09915 от 27.07.2023г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *25.07.2023 13:00*

Дата осуществления лабораторной деятельности: *25.07.2023-27.07.2023*

Цель отбора: *СГМ*

Основание для испытания: *План СГМ*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН*

Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с. Ахты*

(с водопроводного крана в парке В.Эмирова)

Координаты стационарной точки: *С.Ш.41°, 45', 18''; В.Д.47°, 04', 25''*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

Дата и время отбора образца(ов): *25.07.2023 10:15*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка:-

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: *ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.*

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 099150523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Запах при 20 °С	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	5,7 ± 0,9	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	0,006	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	5,8 ± 0,9	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,68 ± 0,13	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	45,6 ± 4,1	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	2,0 ± 0,6	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,06	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	5,1 ± 0,7	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующей лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	

Код образца (пробы): 099150623

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	9	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Тариев Г.М.

26.06.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 08709 от 26.06.2023г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *23.06.2023 14:00*
Дата осуществления лабораторной деятельности: *23.06.2023-26.06.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Основание для испытания: *План СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН*
Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с.Ахты, ул. Самура, 21 (с водопроводного крана во дворе частного дома)*
Координаты стационарной точки: *С.Ш.41°, 47', 29''; В.Д.47°, 72', 08''*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*
Дата и время отбора образца(ов): *23.06.2023 09:15*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка:-
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 087090523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Запах при 20 °С	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	7,7 ± 1,1	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	0,012	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	9,1 ± 1,3	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,81 ± 0,16	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	50,4 ± 4,5	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	1,0 ± 0,2	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,06	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	5,0 ± 0,7	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующей лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	

Код образца (пробы): 087090623

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	22	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

013

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Каспийске"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.513172, дата внесения в реестр 13.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Врач-эпидемиолог
Магомедова У.М.

М.П. 21.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01832 от 21.10.2023

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Советская, 2*

Дата и время получения образца(ов): *19.10.2023 16:30*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *19.10.2023-21.10.2023*

Цель отбора: *СГМ*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Основание для испытания: *План СГМ*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *с. Ахты, ул. Самура, 21*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *Администрация СП «Сельсовет Ахтынский»*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Помощник санитарного врача Дагларова М. М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *18.10.2023 17:00*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: *Пластиковая емкость*

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.


1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 01832.16.23

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Нитраты (NO_3^-)	менее 0,1	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (п.9 Метод Д)
2	Нитриты (NO_2^-)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 (п.6 Метод Б)
3	Перманганатная окисляемость	$0,38 \pm 0,08$	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
4	Хлориды (Cl^-)	$3,0 \pm 0,5$	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 (п.2)
5	Жесткость общая	$4,8 \pm 0,7$	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
6	Сульфаты (SO_4^{2-})	$112,8 \pm 10,2$	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-2012 (п.4)
7	Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Цветность	менее 5	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
11	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	$2,4 \pm 0,5$	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	304	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Закиева А.А.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Хавчаева Аделина Аздаровна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Биолог Мугаfoва М.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Каспийске"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
№ РОССТУ.0001.513172, дата внесения в реестр 13.10.2014



[Signature]
22.09.2023

УТВЕРЖДАЮ:
Врач-эпидемиолог
Магомедова У.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01426 от 22.09.2023

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТОО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Советская, 2*
Дата и время получения образца(ов): *20.09.2023 16:30*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *20.09.2023-22.09.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Основание для испытания: *План СГМ*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *с. Ахты, водозаборный кран в парке Т. Хрюсского*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АСП «Сельсовет Ахтынский», ул. А. Норисова, 3Д, ИНН 0504005047*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Помощник врача по ОГ Дадаурова М. М.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *19.09.2023 18:10*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: *Пластиковая емкость*
Объем партии:-
Величина допустимого уровня — указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.



1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 01426.16.23

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	ИД на методы исследований
1	Нитраты (NO_3^-)	менее 0,2	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (п.9 Метод Д)
2	Нитриты (NO_2^-)	менее 0,5	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 (п.6 Метод Б)
3	Перманганатная окисляемость	$0,480 \pm 0,096$	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
4	Хлориды (Cl^-)	$8,0 \pm 1,2$	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 (п.2)
5	Жесткость общая	$5,500 \pm 0,825$	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
6	Сульфаты (SO_4^{2-})	$23,700 \pm 2,133$	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-2012 (п.4)
7	Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Запах	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Цветность	менее 5	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
11	Привкус	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	404	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Мусаева З.А.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Хавчаева Аделина Аздаровна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Мугадова М.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


Тариев Г.М.
26.06.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 08713 от 26.06.2023г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *23.06.2023 14:00*
Дата осуществления лабораторной деятельности: *23.06.2023-26.06.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Основание для испытания: *План СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН*
Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с. Ахты (с водопроводного крана в парке Т. Хрюгского)*
Координаты стационарной точки: *С.Ш.41°, 48', 54''; В.Д.47°, 10', 06''*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*
Дата и время отбора образца(ов): *23.06.2023 09:30*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка:-
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 087130523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Запах при 20 °С	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	5,8 ± 0,9	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	0,006	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	5,9 ± 0,9	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,68 ± 0,13	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	45,6 ± 4,1	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	2,0 ± 0,6	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,06	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	5,0 ± 0,7	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	2	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующей лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	

Код образца (пробы): 087130623

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	31	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Пом.сан.врача ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


Тариев Г.М.
09.03.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01278 от 09.03.2023

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *06.03.2023 13:00*
Дата осуществления лабораторной деятельности: *06.03.2023-09.03.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Основание для испытания: *План СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН*
Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с.Ахты, ул. Самура, 21 (с водопроводного крана во дворе частного дома)*
Координаты стационарной точки: *С.Ш.41°, 47', 29''; В.Д.47°, 72', 08''*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

Дата и время отбора образца(ов): *06.03.2023 11:15*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка:-

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 012780523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	2,5 ± 0,4	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	11,1 ± 1,7	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,36 ± 0,07	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	52,8 ± 4,7	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,07	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Водородный показатель (pH)	7,4 ± 0,2	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
11	Жесткость общая	5,6 ± 0,8	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
12	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр	0	3537	С-АГ/05-05-2022/159535597	04.05.2023
2	Спектрофотометр ИО-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующей лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	

Код образца (пробы): 012780623

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	6	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Пом. сан. врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Каспийске"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.513172, дата внесения в реестр 13.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Врач-эпидемиолог
Магомедова У.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01827 от 21.10.2023

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Советская, 2*

Дата и время получения образца(ов): *19.10.2023 16:30*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *19.10.2023-21.10.2023*

Цель отбора: *СГМ*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Основание для испытания: *План СГМ*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *с. Луткун, кран около сельсовета*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *Администрация СП «Сельсовет Луткунский»*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Помощник санитарного врача Дагларова М. М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *18.10.2023 15:30*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: *Пластиковая емкость*

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*



Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Нитраты (NO_3^-)	менее 0,1	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (п.9 Метод Д)
2	Нитриты (NO_2^-)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 (п.6 Метод Б)
3	Перманганатная окисляемость	$0,43 \pm 0,09$	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
4	Хлориды (Cl^-)	$9,0 \pm 1,4$	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 (п.2)
5	Жесткость общая	$11,0 \pm 1,7$	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
6	Сульфаты (SO_4^{2-})	$100,8 \pm 9,1$	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-2012 (п.4)
7	Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Цветность	менее 5	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
11	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	$3,7 \pm 0,7$	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	784	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Закиева А.А.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Хавчаева Аделина Аздаровна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Биолог Мугаfoва М.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

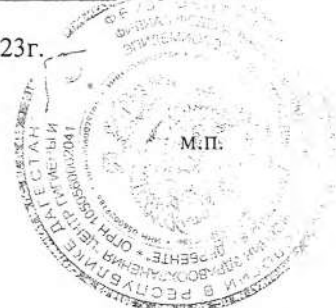
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU 511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


Тариев Г.М.
27.07.2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 09918 от 27.07.2023г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *25.07.2023 13:00*
Дата осуществления лабораторной деятельности: *25.07.2023-27.07.2023*
Цель отбора: *СГМ*
Основание для испытания: *План СГМ*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЛУТКУНСКИЙ» АХТЫНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН*
Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Ахтынский район, с.Луткун (с водопроводного крана во дворе СП «Сельсовет Луткунский»)*
Координаты стационарной точки: *С.Ш.41°, 47', 55''; В.Д.47°, 36', 13''*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в Ахтынском районе Дагларова М.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

Дата и время отбора образца(ов): *25.07.2023 09:20*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка:-

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 099180523

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Хлориды (Cl ⁻)	11,6 ± 1,7	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
2	Перманганатная окисляемость	0,32 ± 0,06	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	55,2 ± 4,9	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет. I
4	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
5	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
6	Железо (включая хлорное железо) по Fe	0,05	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
7	Водородный показатель (pH)	7,3 ± 0,2	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
8	Жесткость общая	5,3 ± 0,8	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
9	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
10	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
11	Нитраты (NO ₃ ⁻)	3,3 ± 0,6	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
12	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/26-09-2022/189289636	25.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог сан.гиг.лаб.ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующей лаборатории	Подпись
Шахмарданова Сеид-СураМиркеримовна	

Код образца (пробы): 099180623


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	41	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.;	
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом. сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах



Протокол № 51646 от 22.09.2023г.

Код образца (пробы): 516460623


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	35	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Рамазанова З.Р.; Лаборант бак.лаб. фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева Д.В.	 

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом.сан.врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаибханова Л.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ ГОСТ ISO 7899-2-2018, ГОСТ 31955.1-2013 не включен в утвержденную область аккредитации